


**KLIMATYZATORY KASETONOWE TYPU SPLIT**

# Podręcznik użytkownika

Typ kasetonowy Super-Slim,  
z 4-stronnym nawiewem powietrza

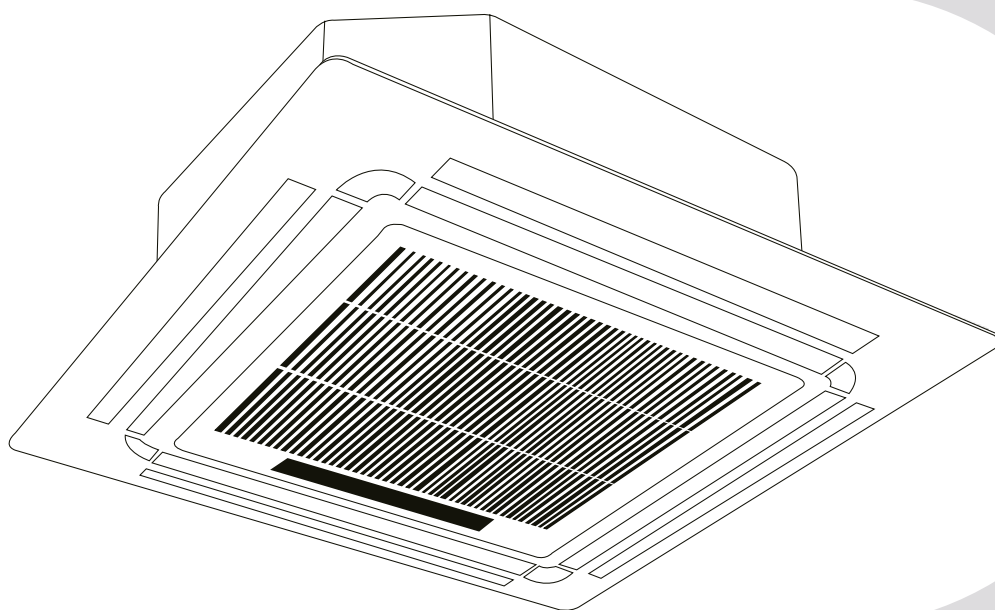

**ISTOTNA UWAGA:**

Przed rozpoczęciem montażu lub obsługi nowego klimatyzatora, dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

IO0065A042018




# Spis treści

Podręcznik użytkownika


**1 Środki bezpieczeństwa** ..... 04



**2 Specyfikacje i funkcje urządzenia**..... 06

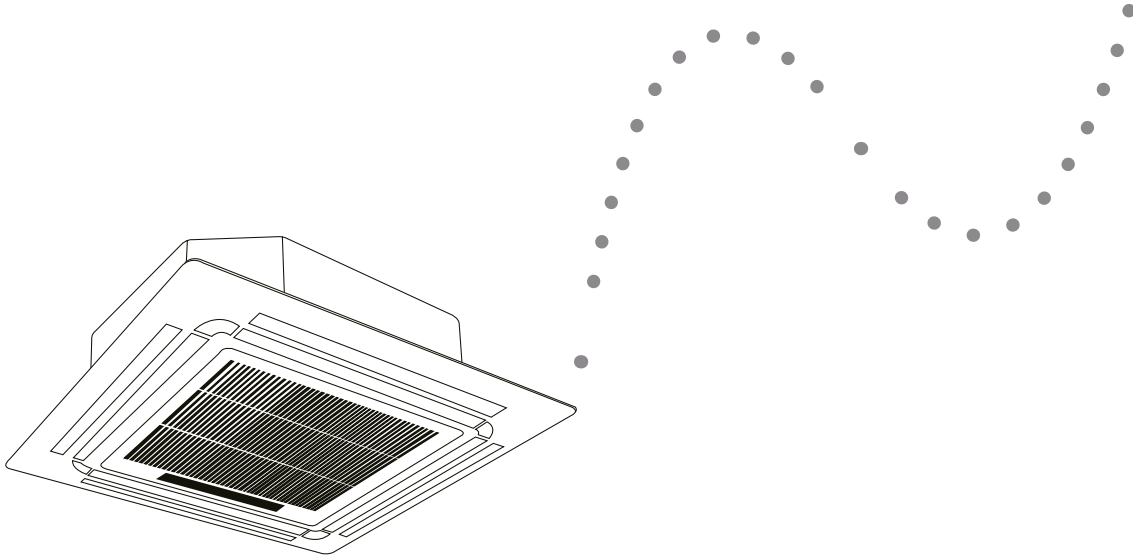


**3 Obsługa ręczna** ..... 08

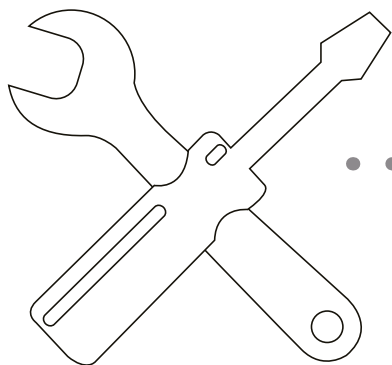

## 5 Wykrywanie i usuwanie usterek..... 11

- a. Typowe problemy..... 11
- b. Wskazówki na temat usuwania usterek.... 12

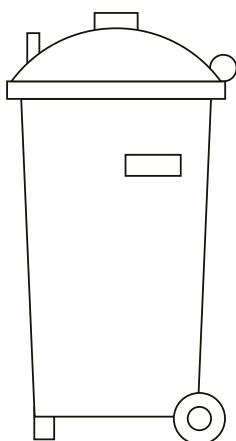

## 6 Europejskie wytyczne w zakresie utylizacji..... 14


Instrukcja obsługi setrownik RG57.....17



**Uwaga: ryzyko pożaru/  
materiały łatwopalne**

## 4 Konserwacja ..... 09

- a. Konserwacja urządzenia ..... 09
- b. Czyszczenie filtra powietrza ..... 09
- c. Usuwanie wycieków czynnika..... 10
- d. Dłuższa przerwa w użytkowaniu ..... 10

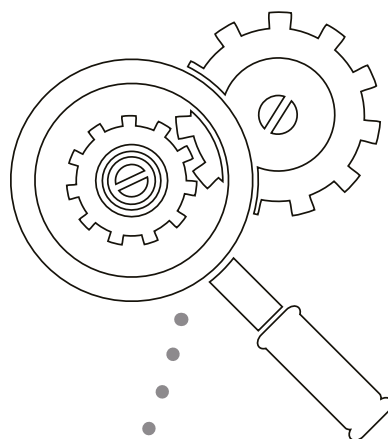

**OSTRZEŻENIE:** Serwisowanie urządzenia powinno być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Konserwacja i naprawy wymagające pomocy drugiej, wykwalifikowanej osoby, powinny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej do obsługi łatwopalnych czynników chłodniczych. Dodatkowe informacje dostępne są w INSTRUKCJI MONTAŻOWEJ, w rozdziale dotyczącym serwisowania.

# Środki bezpieczeństwa

# 1

Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Niniejsza instrukcja dostarcza informacji na temat obsługi, konserwacji i usuwania usterek klimatyzatora. Postępowanie zgodnie z instrukcjami zapewni prawidłową pracę i wydłużoną żywotność urządzenia.

**Należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe symbole:**



**OSTRZEŻENIE**

**Niezastosowanie się do ostrzeżenia może skutkować śmiercią. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.**



**UWAGA**

**Niezastosowanie się do uwagi może skutkować obrażeniami lub uszkodzeniem urządzenia.**



## OSTRZEŻENIE

- Zleć montaż klimatyzatora autoryzowanemu dystrybutorowi. Nieprawidłowy montaż może być przyczyną wycieków wody, porażenia prądem lub wzniesienia ognia.
- Wykonanie montażu przez osoby nie posiadające stosownych umiejętności, może grozić utratą gwarancji.
- W przypadku wystąpienia nieprawidłowości (np. zapach spalenizny), należy wyłączyć zasilanie urządzenia i skontaktować się z dystrybutorem w celu uzyskania wskazówek, które pozwolą uniknąć porażenia prądem, pożaru lub odniesienia obrażeń.
- **NIE** wolno dopuścić do zawilgocenia jednostki wewnętrznej lub pilota. Może to spowodować porażenie prądem lub wzniesienie ognia.
- **NIE** wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia ciała, ponieważ wentylator może obracać się z dużą prędkością.
- **NIE** wolno używać łatwopalnych substancji w postaci aerozoli (np. lakier do włosów, farba w sprayu). Może to być przyczyną wzniesienia ognia.
- Nie stosować metod przyspieszających proces odszraniania ani nie używaj środków czyszczących, innych niż zalecane przez producenta.
- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu bez nieprzerwanie pracujących źródeł zapłonu (np. otwarty ogień, pracujące urządzenie zasilane gazem lub nagrzewnica elektryczna).

- Urządzenie należy przechowywać w sposób uniemożliwiający powstanie uszkodzeń mechanicznych.
- Należy zwrócić uwagę, że czynniki chłodnicze są bezzapachowe.
- Należy zastosować się do obowiązujących przepisów, dotyczących gazowych czynników chłodniczych.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych.

**UWAGA:** Poniższe informacje dotyczą urządzeń pracujących z czynnikiem R32/R290.


- **NIE** przekłuwać ani nie spalać.
- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu o dostatecznej wentylacji, którego kubatura odpowiada powierzchni określonej do pracy.
- Każda osoba wykonująca prace związane z ingerencją w układ chłodniczy, powinna posiadać aktualny certyfikat, wystawiony przez autoryzowaną jednostkę, potwierdzający jej kompetencje w ramach bezpiecznej obsługi czynników chłodniczych, zgodnie z uznawanymi w branży warunkami oceny.
- Serwisowanie urządzenia powinno być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Konserwacja i naprawy wymagające pomocy drugiej, wykwalifikowanej osoby, powinny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej do obsługi łatwopalnych czynników chłodniczych.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa, jego wymianę należy zlecić producentowi, jego przedstawiciela serwisowego lub inną, wykwalifikowaną osobę.

**! UWAGA**

- **NIE** dotykać wylotu powietrza podczas pracy żaluzji. Może dojść do przygniecenia palców lub uszkodzenia urządzenia.
  - **NIE** należy samodzielnie sprawdzać stanu urządzenia. Przegląd należy zlecić dystrybutorowi.
  - Aby uniknąć pogorszenia jakości urządzenia, nie należy używać go do celów konserwacji (przechowywanie żywności, roślin, zwierząt, dzieł sztuki itp.).
  - **NIE** dotykać lamel parownika w jednostce wewnętrznej. Ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia.
  - **NIE** obsługiwać klimatyzatora mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem.
  - **NIE** ustawiać pod jednostką wewnętrzną przedmiotów podatnych na zawilgocenie. Przy wilgotności względnej 80% może dojść do kondensacji pary.
  - **NIE** ustawiać urządzeń grzewczych w strumieniu chłodnego powietrza nawiewanego z jednostki wewnętrznej lub pod nią. Może to spowodować niepełne spalanie lub zdeformowanie obudowy jednostki.
  - Po dłuższym okresie użytkowania należy sprawdzić jednostkę pod kątem uszkodzeń. Uszkodzone mocowania jednostki mogą spowodować jej upadek z wysokości a w konsekwencji obrażenia ciała.
  - Jeżeli klimatyzator używany jest razem z innymi urządzeniami grzewczymi, należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie aby uniknąć niedoboru tlenu.
  - **NIE** wolno wspinać się na jednostkę zewnętrzną ani umieszczać na niej żadnych przedmiotów.
  - **NIE** wolno uruchamiać klimatyzatora jeżeli stosowane były środki owadobójcze. Nagromadzenie środków chemicznych w urządzeniu, może spowodować zagrożenie zdrowia osób nadwrażliwych na chemikalia.
  - Dzieci **nie** powinny bawić się urządzeniem.
  - **NIE** wolno używać klimatyzatora w wilgotnym pomieszczeniu (np. w łazience lub pralni). Może to spowodować porażenie prądem i doprowadzić do uszkodzenia klimatyzatora.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające należytego doświadczenia lub wiedzy mogą korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały wytyczne dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
  - Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
  - Jednostkę wewnętrzną należy zainstalować w odległości 2,5 metra nad podłogą.
  - Instalację elektryczną urządzenia należy wyposażyć w wyłącznik wielobiegunowy, z minimalną przerwą między stykami 3 mm oraz wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o mocy znamionowej powyżej 10 mA, zgodnie z krajowymi przepisami.

# Specyfikacje i funkcje urządzenia

## Elementy urządzenia

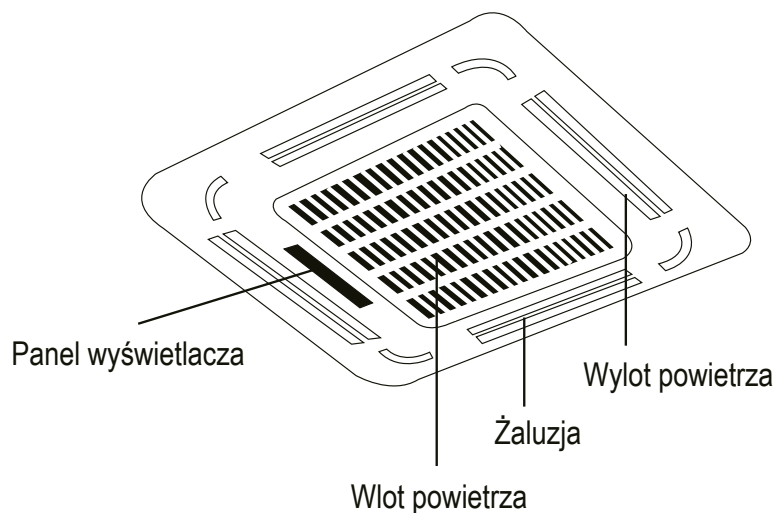

Rys. 2.1

## Warunki pracy

Dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy klimatyzator należy używać w podanym poniżej zakresie temperatur. Używanie klimatyzatora w warunkach spoza podanego zakresu, może skutkować usterką lub ograniczeniem wydajności.

### • Typ inwerterowy

	Tryb CHŁODZENIA	Tryb GRZANIA	Tryb OSUSZANIA
Temperatura w pomieszczeniu	17°C - 32°C (62°F - 90°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	17°C - 32°C (62°F - 90°F)
Temperatura zewnętrzna	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	-15°C - 24°C (5°F - 76°F)	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F) (dla modeli z układem chłodzenia w niskich temperaturach)		
	18°C - 54°C (specjalne modele tropikalne)	-7°C - 24°C	0°C - 60°C (specjalne modele tropikalne)

### DLA JEDNOSTEK Z DODATKOWĄ NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ

Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 0°C (32°F), zdecydowanie zalecamy pozostawienie urządzenia podłączonego do zasilania przez cały czas, dla zapewnienia stabilnej, nieprzerwanej pracy.

### • Typ o stałej prędkości

	Tryb CHŁODZENIA	Tryb GRZANIA	Tryb OSUSZANIA
Temperatura w pomieszczeniu	17°-32°C (62°-90°F)	0°-30°C (32°-86°F)	17°-32°C (62°-90°F)
Temperatura zewnętrzna	18°-43°C (64°-109°F)	-7°-24°C (19°-75°F)	18°-43°C (64°-109°F)
	-7°-43°C (19°-109°F) (dla modeli z układem chłodzenia w niskich temperaturach)		18°-54°C (64°-129°F) (specjalne modele tropikalne)
	18°-54°C (64°-129°F) (specjalne modele tropikalne)		

## Pozostałe funkcje

### Ustawienia domyślne

W przypadku awarii zasilania, po ponownym uruchomieniu klimatyzatora, przywrócone zostaną ustawienia fabryczne (tryb AUTO, automatyczna predkość wentylatora, 24°C (76°F)). Może to spowodować niezgodność ustawień wyświetlanych na pilocie i panelu jednostki. Należy zaktualizować ustawienia za pomocą pilota.

### Auto-Restart (niektóre modele)

W przypadku awarii zasilania, system niezwłocznie zatrzyma pracę. Po przywróceniu zasilania, kontrolka pracy na jednostce zacznie pulsować. Aby przywrócić pracę jednostki, naciśnij przycisk **ON/OFF** na pilocie. Jeżeli jednostka jest wyposażona w funkcję auto restartu, urządzenie uruchomi się z takimi samymi ustawieniami.

### Zapamiętanie ustawienia żaluzji (opcja)


Niektóre modele wyposażone są w funkcję zapamiętywania kąta ustawienia żaluzji. Po przywróceniu pracy jednostki po awarii zasilania, kąt ustawienia żaluzji poziomych automatycznie powróci do poprzedniej pozycji. Kąt żaluzji poziomej nie powinien być zbyt mały ponieważ skroplona para wodna może ściekać z urządzenia. Aby wyzerować położenie żaluzji, należy nacisnąć przycisk sterowania ręcznego.

### Wykrywanie wycieku czynnika (niektóre modele)


W przypadku wykrycia wycieku czynnika chłodniczego, jednostka wewnętrzna wyświetli kod „EC”, a kontrolka LED zacznie pulsować.

## Wskazówki na temat energooszczędnej obsługi klimatyzatora

- **NIE** ustawiaj zbyt wysokich temperatur pracy urządzenia
- Podczas pracy w trybie chłodzenia zasłoń okna aby uniknąć bezpośredniego nasłonecznienia.
- Drzwi i okna powinny pozostać zamknięte aby utrzymać chłód lub ciepło wewnątrz pomieszczenia.
- **NIE** umieszczaj przedmiotów w pobliżu wlotu lub wylotu powietrza z urządzenia. Wpłynie to na ograniczenie wydajności urządzenia.
- Ustaw programator i korzystaj z wbudowanych funkcji trybu NOCNEGO/EKONOMICZNEGO.
- Wyjmij baterie z pilota na czas dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia.
- Czyszc filtr powietrza raz na dwa tygodnie. Brudny filtr może ograniczyć wydajność chłodzenia lub grzania.
- Odpowiednio ustaw żaluzje i nie kieruj strumienia powietrza bezpośrednio na użytkowników.

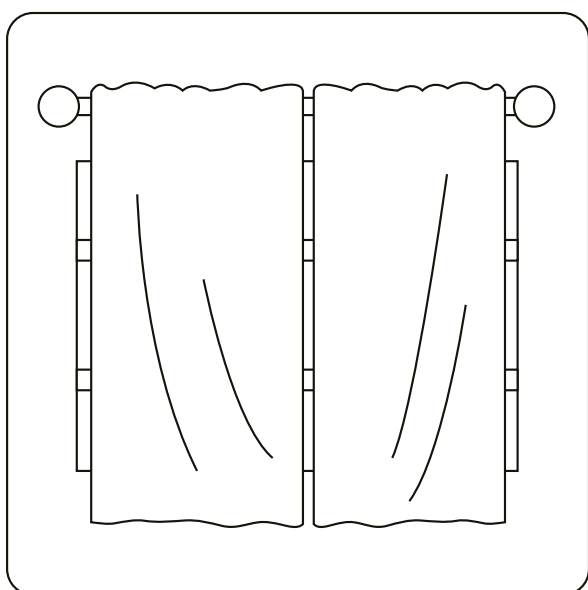


**Zasłonięcie okna podczas pracy w trybie grzania pomaga dodatkowo zatrzymać ciepło w pomieszczeniu**

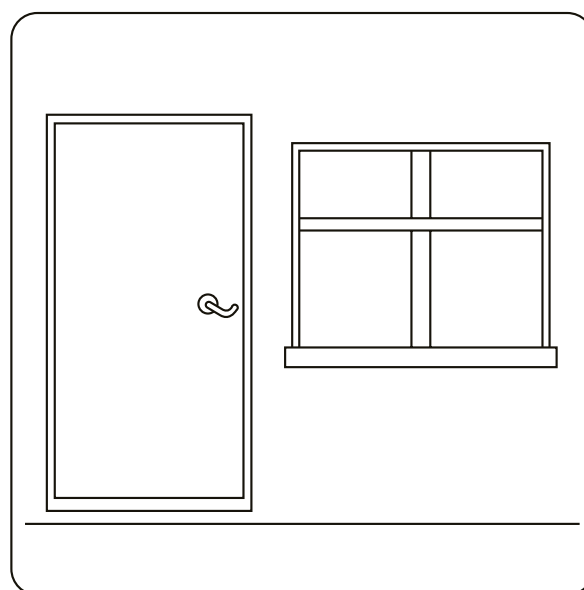


**Podczas pracy drzwi i okna powinny pozostać zamknięte**

W przypadku niedostępności pilota, klimatyzatorem można sterować za pomocą przycisku MANUAL, umieszczonym na panelu wyświetlacza jednostki wewnętrznej.

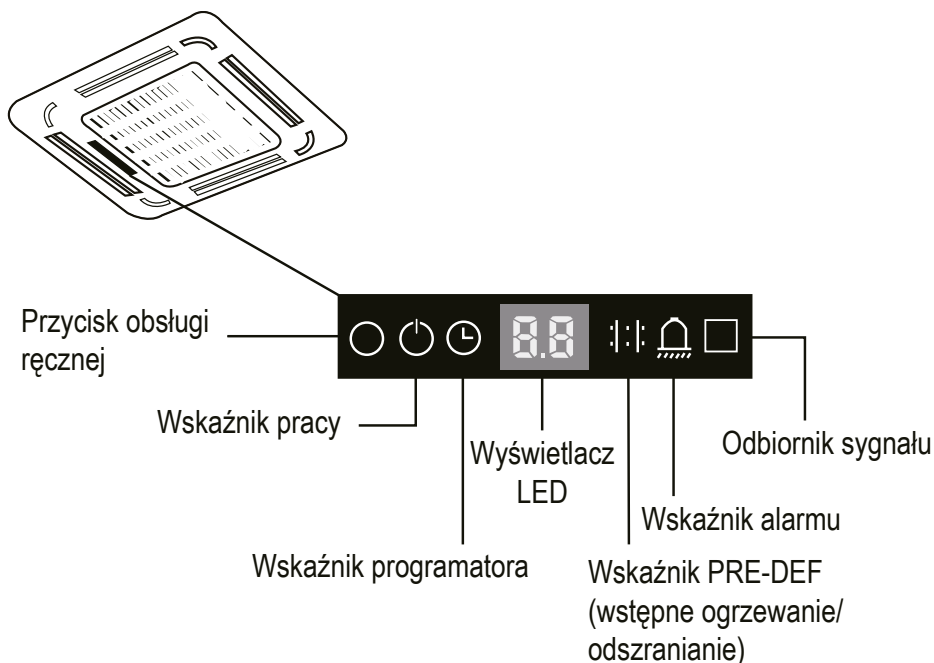

**Rys. 3.1**

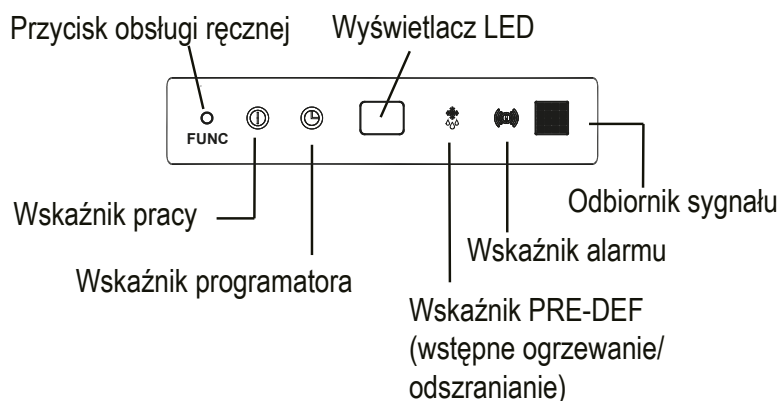

**Rys. 3.2**

- **Przycisk OBSŁUGI RĘCZNEJ:** umożliwia wybranie trybu w kolejności: AUTO, WYMUSZONE CHŁODZENIE, WYŁ.
- **Tryb WYMUSZONEGO CHŁODZENIA:** w trybie WYMUSZONEGO CHŁODZENIA, kontrolka pracy pulsuje. System przełączy się na tryb AUTOMATYCZNY po schłodzeniu pomieszczenia przez 30 minut na najwyższym biegu wentylatora. Pilot będzie nieaktywny podczas tej operacji.
- **Tryb WYŁ.:** po wyłączeniu panelu, jednostka wyłączy się i ponownie będzie można korzystać z pilota.



## Środki bezpieczeństwa

- Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy lub konserwacji urządzenia. Nieprawidłowy montaż i konserwacja mogą spowodować wyciek wody, porażenie prądem lub wzniesienie ognia i utratę gwarancji.
- **NIE** wymieniaj uszkodzonego bezpiecznika na inny o wartości znamionowej niezgodnej ze specyfikacją, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obwodu lub wzniesienie ognia.
- Upewnij się, że wężyk skroplin jest podłączony zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie może dojść do wycieku i uszkodzenia mienia, pożaru lub porażenia prądem.
- Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone. Odstępstwo od instrukcji może skutkować porażeniem prądem lub wzniesieniem ognia.

## Konserwacja urządzenia

### ! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA LUB KONSERWACJI

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub serwisowania urządzenia należy wyłączyć pracę i odłączyć je od zasilania.
- Do czyszczenia urządzenia **nie wolno** używać środków chemicznych lub ściereczek nasączonych chemikaliami.
- **NIE** używaj benzyny, rozcieńczalnika, proszków ściernych lub innych podobnych rozpuszczalników. Substancje te mogą powodować pękanie i odkształcenie powierzchni z tworzywa sztucznego.
- **NIE** myj jednostki pod bieżącą wodą. Zagrożenie porażenia prądem.
- **NIE** czyść panelu wodą o temperaturze wyższej niż 40°C (104°F). Może to spowodować deformację i przebarwienie panelu.
- Wyczyść urządzenie za pomocą wilgotnej, niepylącej ściereczki i neutralnego detergentu. Osusz jednostkę taką samą, suchą ściereczką.

## Czyszczenie filtra powietrza


Filtr blokuje kurz i pyłki przed dostępem do wnętrza urządzenia. Kumulacja kurzu może ograniczyć wydajność klimatyzatora. Dla optymalnej wydajności, czyść filtr powietrza co dwa tygodnie lub częściej w przypadku większego zapylenia. Wymień filtr na nowy w przypadku silnego zabrudzenia bez możliwości jego wyczyszczenia.

### ! OSTRZEŻENIE: NIE DEMONTUJ ANI NIE CZYŚĆ FILTRA SAMODZIELNIE

Demontaż i czyszczenie filtra może być niebezpieczne. Demontaż i czyszczenie filtra musi być wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę.

**UWAGA:** Jeżeli w klimatyzowanym pomieszczeniu mogą przebywać zwierzęta, okresowo należy przeźrzeć maskownicę aby uniknąć zablokowania sierścią.


1. Odblokuj maskownicę, jednocześnie przesuwając do środka dwa zaczepy.
2. Odłącz przewód panelu wyświetlacza od modułu sterującego na głównym korpusie jednostki.

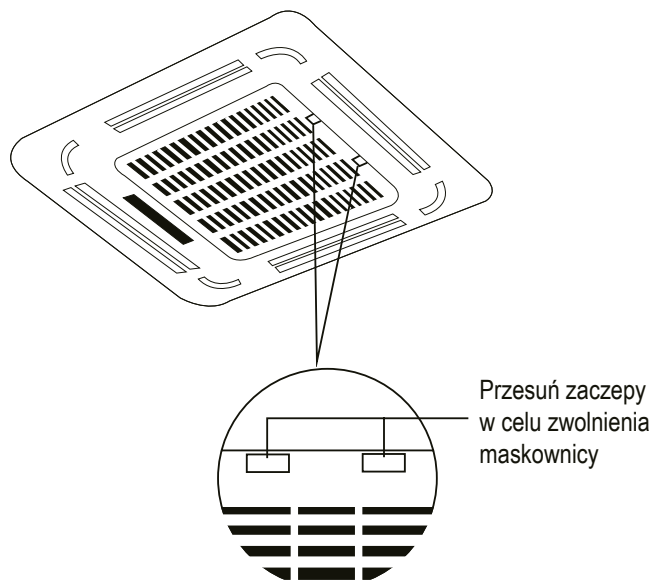

Rys. 4.1


3. Odczep maskownicę od głównego korpusu jednostki trzymając ją pod kątem 45°, unosząc ją delikatnie w górę i następnie ciągnąc ją do przodu.

**UWAGA:** Niektóre modele wyposażone są w funkcję automatycznego unoszenia panelu, która umożliwia pionowe przesuwanie panelu i ułatwia czyszczenie filtra.

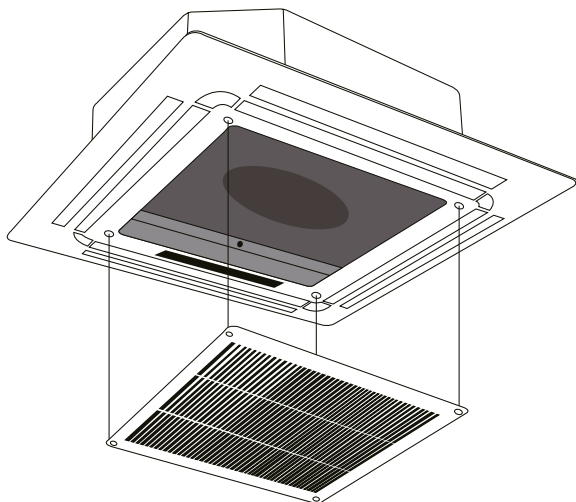


Rys. 4.2

4. Zdemontuj filtr powietrza.
5. Wyczyść filtr odkurzając jego powierzchnię lub myjąc go w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.
  - A. W przypadku odkurzania, strona wlotowa musi być skierowana do rury ssawnej.

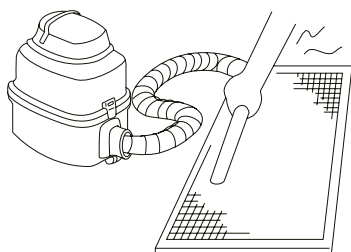

Rys. 4.3

- B. W przypadku mycia, strona wlotowa musi być skierowana w dół, po przeciwnej stronie strumienia wody.

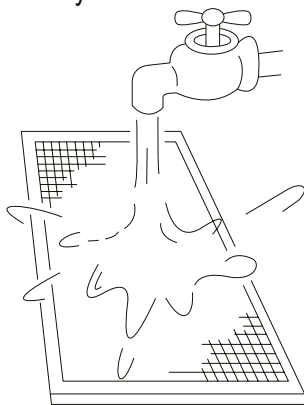

Rys. 4.4

6. Wypłucz filtr pod bieżącą wodą i pozostaw go do wyschnięcia na wolnym powietrzu. **NIE** susz filtra bezpośrednio na słońcu.
7. Ponownie zamontuj filtr.
8. Ponownie przymocuj maskownicę i podłącz przewód panelu wyświetlacza do modułu sterującego na głównym korpusie jednostki.

## Usuwanie wycieków czynnika

### ! OSTRZEŻENIE

- W przypadku wycieku czynnika, wyłącz klimatyzator i inne urządzenia grzewcze, wywietrz pomieszczenie i niezwłocznie skontaktuj się z dystrybutorem. Czynnik chłodniczy jest zarówno toksyczny jak i łatwopalny. **NIE** używaj klimatyzatora do czasu usunięcia nieszczelności.
- Jeżeli klimatyzator jest zainstalowany w małym pomieszczeniu, należy podjąć środki zapobiegające przekroczeniu bezpiecznego limitu stężenia czynnika, w przypadku jego wycieku. Stężony czynnik stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

## System detekcji wycieku czynnika (niektóre modele)

- W przypadku wykrycia wycieku czynnika chłodniczego, na panelu jednostki wewnętrznej wyświetlony zostanie kod „EC”, oraz zacznie pulsować kontrolka LED.

## Dłuższa przerwa w użytkowaniu

### Konservacja po dłuższej przerwie w użytkowaniu

1. Usuń wszystkie przedmioty blokujące kratki wentylacyjne jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
2. Wyczyść filtr powietrza i przednią kratkę jednostki wewnętrznej. Zainstaluj czysty, suchy filtr powietrza w oryginalnym miejscu.
3. Załącz główne zasilanie na co najmniej 12 godzin przed uruchomieniem urządzenia.

### Przechowywanie nieużywanego urządzenia

1. Uruchom urządzenie w trybie WENTYLACJI na 12 godzin w ogrzonym pomieszczeniu, w celu wysuszenia jego wnętrza i uniknięcia rozwoju pleśni.
2. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
3. Wyczyść filtr powietrza zgodnie z instrukcjami z poprzedniego rozdziału. Zainstaluj czysty, suchy filtr przed przekazaniem urządzenia do przechowywania.
4. Wyjmij baterie z pilota.

## ! UWAGI

W przypadku wystąpienia KTÓREJKOLWIEK z poniższych sytuacji, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i skontaktować się z dystrybutorem.

- Kontrolka pracy pulsuje w szybkim tempie po ponownym uruchomieniu jednostki.
- Przyciski pilota nie działają.
- Urządzenie powoduje przepalanie się bezpiecznika lub załączanie zabezpieczenia.
- Do klimatyzatora przedostała się woda lub inne przedmioty.
- Inne nieprawidłowe sytuacje.

## Typowe problemy

Poniższe problemy nie są usterekami i w większości przypadków nie wymagają naprawy.

Problem	Możliwa przyczyna
<b>Jednostka nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku WŁ./WYŁ.</b>	Jednostka wyposażona jest w zabezpieczenie przeciążeniowe, które uniemożliwia jej ponowne załączenie przez 3 minuty od wyłączenia.
	Modele chłodząco-grzejące: jeżeli kontrolki pracy i PRE-DEF (wstępne ogrzewanie/odsranianie) świecą się, temperatura zewnętrzna jest za niska i uruchomiona zostanie funkcja zapobiegająca przed nawiewem chłodnego powietrza, w celu odszronienia jednostki.
	W modelach tylko chłodzących: jeżeli zaświeci się kontrolka pracy w trybie „samej wentylacji”, temperatura zewnętrzna jest za niska i załączone zostanie zabezpieczenie przeciwwzrostowe jednostki w celu jej odszronienia.
<b>Jednostka przełącza się z pracy w trybie CHŁODZENIE na tryb WENTYLACJI</b>	Jednostka może zmienić swoje ustawienia aby uniknąć oblodzenia wymiennika. Kiedy temperatura wzrośnie, jednostka ponownie uruchomi pracę w poprzednio wybranym trybie.
	Osiągnięto punkt nastawy, w którym jednostka zatrzymuje pracę sprężarki. Urządzenie wznowi pracę kiedy temperatura ulegnie ponownym wahaniom.
<b>Jednostka wewn. emituje białą parę</b>	W przypadku wysokiej wilgotności występuje większa różnica temperatur pomiędzy powietrzem w pomieszczeniu a powietrzem klimatyzowanym, co może spowodować emisję białej pary.
<b>Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna emitują białą parę</b>	Kiedy jednostka zostanie ponownie uruchomiona w trybie GRZANIA po zakończeniu cyklu odszraniania, może być emitowana biała para z powodu wilgoci pochodzącej z procesu odszraniania.
<b>Głośna praca jednostki wewnętrznej</b>	Dźwięk skrzypienia słychać kiedy system jest wyłączony lub pracuje w trybie CHŁODZENIA. Dźwięk słychać również podczas działania (opcjonalnej) pompki skroplin.
	Po pracy w trybie GRZANIA, z urządzenia może dochodzić skrzypienie wywołane rozszerzaniem i kurczeniem się elementów jednostki wykonanych z tworzywa sztucznego.
<b>Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna emitują hałas</b>	Niskie syczenie słyszalne podczas pracy: jest to normalne działanie, spowodowane przepływem czynnika chłodniczego w instalacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
	Niskie syczenie słyszalne przy uruchomieniu urządzenia, zatrzymaniu pracy lub podczas odszraniania: jest to normalny dźwięk, spowodowany zatrzymaniem przepływu czynnika lub zmiany kierunku jego przepływu.
<b>Jednostka zewn. emituje hałas</b>	Jednostka emituje różne dźwięki w zależności od aktualnego trybu pracy.

Problem	Możliwa przyczyna
Z jednostki wewn. lub zewn. wydobywa się kurz	Podczas długich okresów przestoju w jednostce może gromadzić się kurz, który zostanie wydmuchany po uruchomieniu urządzenia. Zjawisko to można ograniczyć osłaniając urządzenie na czas dłuższych okresów przestoju.
Klimatyzator emituje nieprzyjemne zapachy	Urządzenie może pochłaniać zapachy z otoczenia (takie jak zapach mebli, gotowanych potraw, dym papierosowy itd.), które będą emitowane podczas pracy. Filtry klimatyzatora pokryły się pleśnią i wymagają czyszczenia.
Wentylator jednostki zewnętrznej nie pracuje	Podczas pracy, prędkość wentylatora jest kontrolowana w celu optymalizacji działania urządzenia

### Wskazówki na temat usuwania usterek

W przypadku wystąpienia problemu, prosimy sprawdzić poniższe punkty przed skontaktowaniem się z serwisem.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Awaria zasilania	Poczekaj na przywrócenie zasilania
	Urządzenie jest wyłączone	Włącz zasilanie
	Przepalony bezpiecznik	Wymień bezpiecznik
	Zużyte baterie pilota zdalnego sterowania	Wymień baterie
	Załączenie 3-minutowego zabezpieczenia jednostki	Poczekaj trzy minuty od załączenia jednostki
Niska wydajność chłodzenia	Nastawa temperatury może być wyższa od temperatury w pomieszczeniu	Ustaw niższą temperaturę
	Wymiennik ciepła jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej urządzenia jest brudny	Wyczyść wymiennik ciepła
	Filtr powietrza jest brudny	Zdemontuj filtr i wyczyść go zgodnie z instrukcjami
	Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany	Wyłącz urządzenie, usuń przyczynę blokady i ponownie załącz urządzenie
	Drzwi i okna są otwarte	Upewnij się, że wszystkie drzwi i okna zostały zamknięte na czas pracy urządzenia
	Światło słoneczne generuje nadmierne ciepło	Zamknij i zasłoń okna w ciepłych okresach oraz podczas wysokiego nasłonecznienia
	Mała ilość czynnika na skutek nieszczelności lub długiego użytkowania	Sprawdź, czy nie ma wycieków, napraw nieszczelność (w razie potrzeby) i uzupełnij czynnik chłodniczy
Urządzenie często załącza się i wyłącza	Ilość czynnika chłodzącego w układzie jest za duża lub za mała	Sprawdź szczelność instalacji i uzupełnij ilość czynnika
	Do instalacji dostał się niesprężony gaz lub wilgoć	Opróżnij i ponownie naładuj układ czynnikiem chłodniczym
	Zablokowany obieg czynnika	Określ miejsce powstania blokady i wymień uszkodzony element instalacji
	Sprężarka jest uszkodzona	Wymień sprężarkę
	Za wysokie lub zbyt niskie ciśnienie	Zamontuj presostat do regulacji ciśnienia
Niewystarczająca wydajność grzania	Temperatura zewnętrzna nie przekracza 7°C (44.5°F)	Sprawdź szczelność instalacji i uzupełnij ilość czynnika
	Chłodne powietrze dostaje się przez drzwi i okna	Upewnij się, że wszystkie drzwi i okna są zamknięte podczas pracy urządzenia
	Mała ilość czynnika na skutek nieszczelności lub długiego użytkowania	Sprawdź, czy nie ma wycieków, napraw nieszczelność (w razie potrzeby) i uzupełnij czynnik chłodniczy

## Kody błędów


### • Typ inwerterowy



Lp.	Przyczyna	Ilość błyśnięć na sekundę	Kontrolka programatora	Kod błędu
1	Błąd pamięci EEPROM (nieulotna pamięć komputerowa, tylko do odczytu) jednostki wewnętrznej	1	wygaszona	E0
2	Usterka komunikacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	2	wygaszona	E1
3	Błąd obrotów wentylatora jednostki wewnętrznej	4	wygaszona	E3
4	Błąd czujnika temperatury w pomieszczeniu	5	wygaszona	E4
5	Błąd czujnika temperatury na parowniku	6	wygaszona	E5
6	Usterka systemu detekcji wycieku czynnika	7	wygaszona	EC
7	Usterka alarmu czujnika przepływu	8	wygaszona	EE
8	Usterka komunikacji dwóch jednostek (tylko system typu multi)	9	wygaszona	E8
9	Inna usterka systemu typu multi	10	wygaszona	E9
10	Zabezpieczenie przeciążeniowe	1	świeci	F0
11	Błąd czujnika temperatury zewnętrznej	2	świeci	F1
12	Błąd czujnika temperatury na rurze skraplacza j. zewnętrznej	3	świeci	F2
13	Błąd czujnika temperatury na wywiewie powietrza	4	świeci	F3
14	Błąd pamięci EEPROM (nieulotna pamięć komputerowa, tylko do odczytu) jednostki zewnętrznej	5	świeci	F4
15	Błąd obrotów wentylatora j. zewn. (tylko wentylatory z silnikiem DC)	6	świeci	F5
16	Błąd komunikacji automatycznego podnoszenia maskownicy	8	świeci	F7
17	Usterka automatycznego podnoszenia maskownicy	9	świeci	F8
18	Automatycznie podnoszona maskownica jest otwarta	10	świeci	F9
19	Zabezpieczenie modułu IPM inwertera	1	pulsuje	P0
20	Zabezpieczenie wysokiego/niskiego napięcia	2	pulsuje	P1
21	Zabezpieczenie termiczne górnej części sprężarki	3	pulsuje	P2
22	Zabezpieczenie przed niską temperaturą zewnętrzną	4	pulsuje	P3
23	Błąd napędu sprężarki	5	pulsuje	P4
24	Niekompatybilne modele	6	pulsuje	P5
25	Zabezpieczenie niskiego ciśnienia sprężarki	7	pulsuje	P6
26	Błąd czujnika IGBT jednostki zewnętrznej	8	pulsuje	P7



• Typ o stałej prędkości

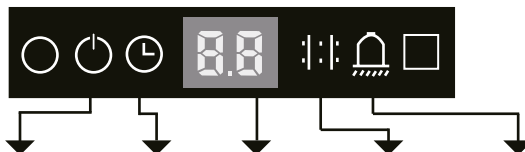


Lp.	Przyczyna	Wskaźnik pracy	Wskaźnik programatora	Kod błędu	Wskaźnik PRE-DEF	Wskaźnik alarmu
1	Błąd kanału kontrolnego komunikacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną	pulsuje szybko		E1	pulsuje szybko	
2	Błąd kanału kontrolnego czujnika temperatury w pomieszczeniu		pulsuje szybko	E2		
3	Usterka czujnika parownika	pulsuje szybko		E3		
4	Usterka czujnika skraplacza			E4	pulsuje szybko	
5	Czujnik temperatury pompki wody			E5		pulsuje szybko
6	Usterka jednostki zewnętrznej	pulsuje szybko	pulsuje szybko	E6	pulsuje szybko	pulsuje szybko
7	Usterka pamięci EEPROM	pulsuje szybko	pulsuje szybko	E7		
8	Usterka alarmu czujnika przepływu			E8		pulsuje szybko
9	Błąd obrotów silnika DC		pulsuje szybko	E <sub>b</sub>		pulsuje szybko
10	Błąd niskiego ciśnienia jednostki zewnętrznej	pulsuje szybko	pulsuje szybko	E <sub>d</sub>	pulsuje szybko	
11	Błąd komunikacji auto. podnoszenia maskownicy	pulsuje szybko		F0	pulsuje szybko	pulsuje szybko
12	Usterka auto. podnoszenia maskownicy		pulsuje szybko	F1	pulsuje szybko	pulsuje szybko
13	Auto. podnoszona maskownica jest otwarta		świeci	F2	pulsuje szybko	pulsuje szybko
14	Usterka systemu detekcji wycieku czynnika	pulsuje szybko		EC		pulsuje szybko

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy i inne potencjalnie niebezpieczne materiały. Prawo wymaga specjalnego postępowania w zakresie zbiórki i przetwarzania tego typu urządzeń. Produkt ten **nie może** być usuwany jako odpad gospodarstwa domowego.

W celu pozbycia się urządzenia można:

- zutylizować je w wyznaczonym punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego;
- przekazać stare urządzenie nieodpłatnie sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia;
- przekazać urządzenie nieodpłatnie producentowi;
- sprzedać urządzenie w uprawnionym do tego punkcie zbiórki złomu.

**UWAGA:** Pozostawienie tego urządzenia w lesie lub innym obszarze naturalnym, zagraża zdrowiu i ma negatywny wpływ na środowisko. Substancje niebezpieczne mogą wyciec do wód gruntowych i zostać wprowadzone się do łańcucha pokarmowego.




**Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o modyfikacji. Szczegółowe informacje dostępne są u dystrybutora lub producenta.**



# **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

# **PILOT RG57**

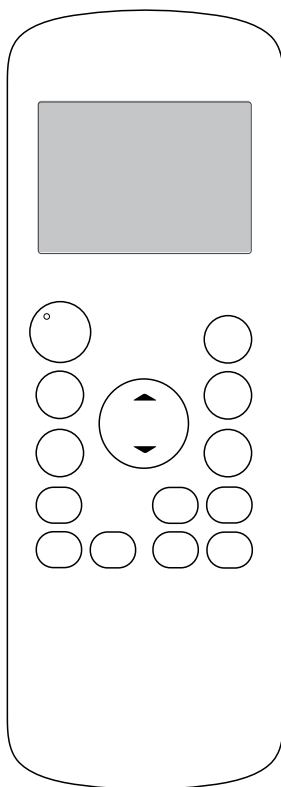

## **WAŻNA UWAGA:**

Przed instalacją lub obsługą nowego klimatyzatora należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz zachować ją do celów odniesienia w przyszłości.


# INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA RG57

Specyfikacja pilota zdalnego sterowania .....	3
Przyciski funkcyjne .....	4
Obsługa pilota zdalnego sterowania .....	5
Wskaźniki na ekranie LCD pilota .....	6
Jak korzystać z podstawowych funkcji .....	7
Jak korzystać z zaawansowanych funkcji .....	13

## Specyfikacja pilota zdalnego sterowania

Model	RG57A7(B)/BGEF, RG57A1(B)/BGEF, RG57B(B)/BGE, RG57K7(B)/BGEF
Napięcie znamionowe	3,0V (suche baterie R03/LR03 x 2)
Zakres przesyłania sygnału	8 m
Środowisko	-5°C ~ 60°C

## Przyciski funkcyjne

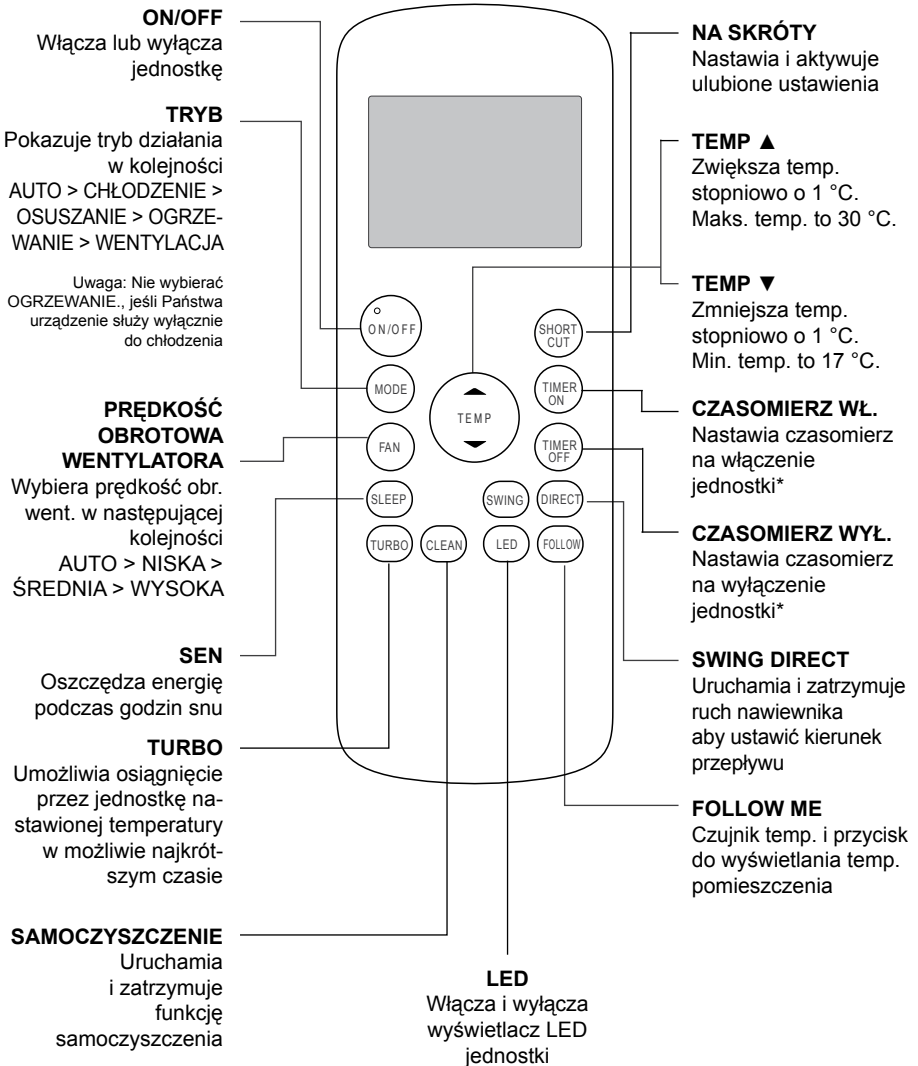


Model: RG57A1(B)/BGEF, RG57B(B)/BGE, RG57K7(B)/BGEF

### ① UWAGA

Przyciski CLEAN i FOLLOW nie są dostępne w modelu RG57B(B)/BGE  
Przycisk DIRECT nie jest dostępny w modelu RG57K7(B)/BGE

## Przyciski funkcyjne

Przed użyciem nowego klimatyzatora należy zapoznać się z obsługą pilota zdalnego sterowania. Poniżej zamieszczono zwięzłą instrukcję obsługi samego pilota. Instrukcje dotyczące obsługi klimatyzatora znajdują się w dziale Jak korzystać z podstawowych funkcji?

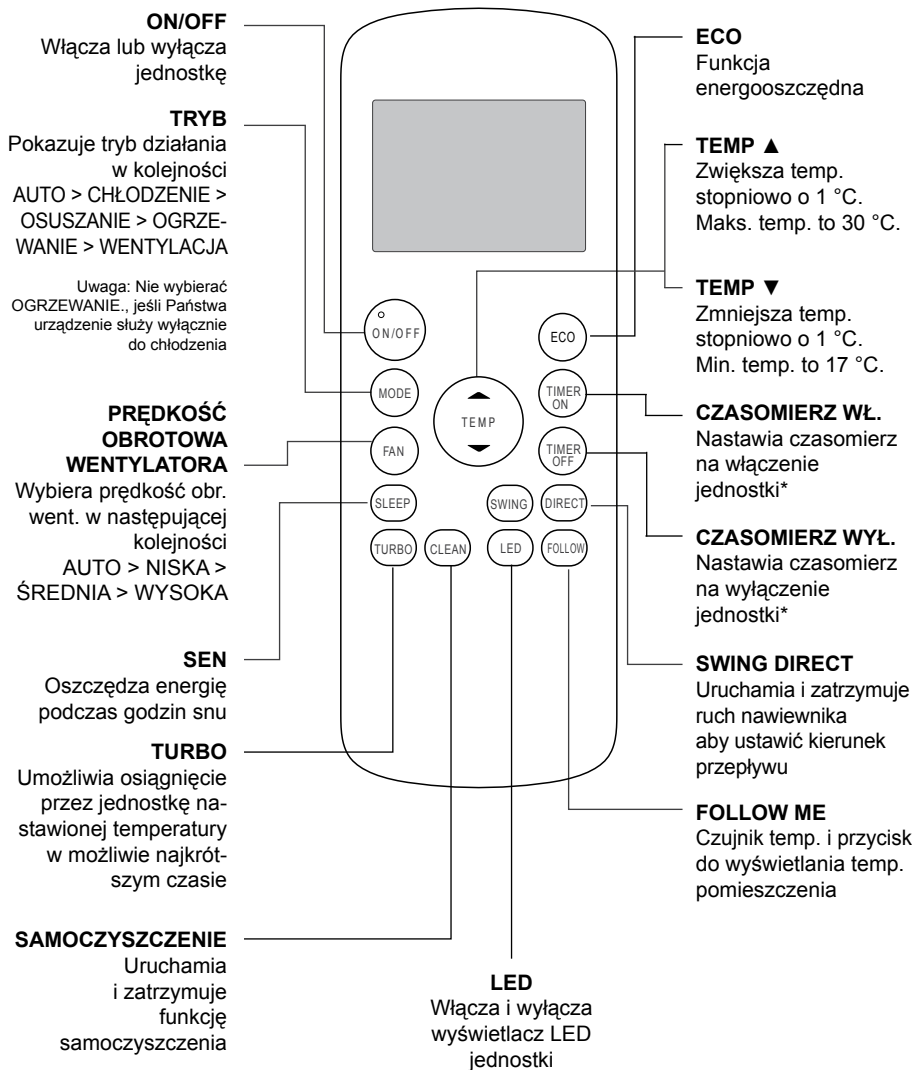

Model: RG57A7(B)/BGEF

## Obsługa pilota zdalnego sterowania

### Jak działa dana funkcja?

Prosimy o odniesienie do działu Jak korzystać z podstawowych funkcji oraz Jak korzystać z zaawansowanych funkcji w celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie obsługi klimatyzatora.

#### ❶ UWAGA

- Projekt przycisków na Państwa jednostce może się nieco różnić od wskazanego na przykładzie.
- Jeśli jednostka wewnętrzna nie posiada danej funkcji, wciśnięcie stosownego przycisku takiej funkcji na pilocie nie przyniesie żadnego skutku.
- W przypadku znacznych różnic w opisie funkcji między Instrukcją Pilota Zdalnego Sterowania a „INSTRUKCJĄ OBSŁUGI” wówczas opis funkcji zawarty w „INSTRUKCJI OBSŁUGI” będzie ważniejszy

### Instalacja i wymiana baterii

Do klimatyzatora dołączono dwie baterie AAA. Prosimy o zainstalowanie baterii w pilocie przed użyciem.

1. Wysunąć tylną pokrywę pilota kierując ją w dół w celu wyeksponowania komory baterii.
2. Zainstalować baterie zwracając uwagę, aby dopasować bieguny (+) i (-) z symbolami wewnątrz komory.
3. Wsunąć pokrywę tylną na miejsce.

#### ❶ UWAGA

W celu zapewnienia optymalnego działania:


- Nie mieszać starych baterii z nowymi ani baterii różnych typów.
- Nie pozostawiać baterii w pilocie, jeśli nie planuje się używania urządzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące.

### Utylizacja baterii

Nie utylizować baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami prawa dotyczącymi właściwej utylizacji baterii.

### Wskazówki dotyczące obsługi pilota

- Pilota należy używać w odległości do 8 metrów od jednostki.
- Jednostka wyda dźwięk po otrzymaniu sygnału z pilota.
- Zasłony, inne materiały i bezpośrednie promienie słoneczne mogą zakłócać pracę odbiornika sygnału podczerwonego.
- Wyciągnąć baterie, jeśli pilot nie ma być używany przez okres dłuższy niż 2 miesiące.

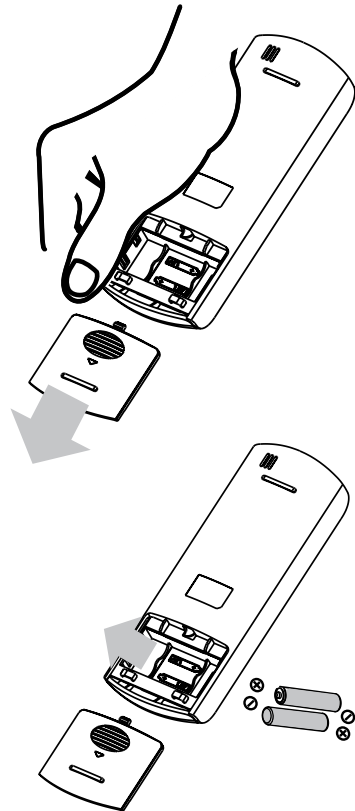

## Wskaźniki na ekranie LCD pilota

Przed użyciem nowego klimatyzatora należy zapoznać się z obsługą pilota zdalnego sterowania. Poniżej zamieszczono zwięzłą instrukcję obsługi samego pilota. Instrukcje dotyczące obsługi klimatyzatora znajdują się w dziale Jak korzystać z podstawowych funkcji?

### Wskaźnik przekazywania

Zapala się w momencie przestania sygnału przez pilota do jedn. wewn.

### Wyświetlanie ON/OFF

Pojawia się, gdy jednostka jest włączona i znika, gdy jest wyłączona.

### Wyświetlanie trybu

Wyświetla bieżący tryb

- AUTO ☺
- COOL ❄
- DRY 💧
- HEAT ☀
- FAN 🏠

### Wyświetlanie czasomierz ON

Wyświetla się, gdy czasomierz jest nastawiony na włączenie

### Wyświetlanie czasomierz OFF

Wyświetla się, gdy czasomierz jest nastawiony na wyłączenie

### Wyświetlanie trybu ECO

Niedostępna dla tej jednostki.

### Wyświetlanie baterii

Wykrywanie niskiego poziomu baterii.

### Wyświetlanie funkcji SEN

Po aktywowaniu funkcji SEN.

### Wyświetlanie funkcji FOLLOW ME

Niedostępna dla tej jednostki.

### Wyświetlanie funkcji SILENT


Niedostępna dla tej jednostki.

### Wyświetlanie temp./ czasomierza

Wyświetla nastawioną domyślnie temp. lub nastawienie czasomierza przy zastosowaniu funkcji TIMER ON/OFF  
 - Zakres temp.: 17-30 °C.  
 - Zakres nastawy czasomierza: 0-24 godz.  
 Brak wyświetlania, gdy urządzenie pracuje w trybie WENTYLATORA.


### Wyświetlanie prędkości obrotowej wentylatora

Wyświetla wybraną prędkość obrotów wentylatora:  
 >>>>>>>>>> WYSOKA >>>>>>>>>>  
 ŚREDNIA lub >>> NISKA  
 Brak wyświetlania przy nastawieniu na prędkość AUTO lub OSUSZENIA

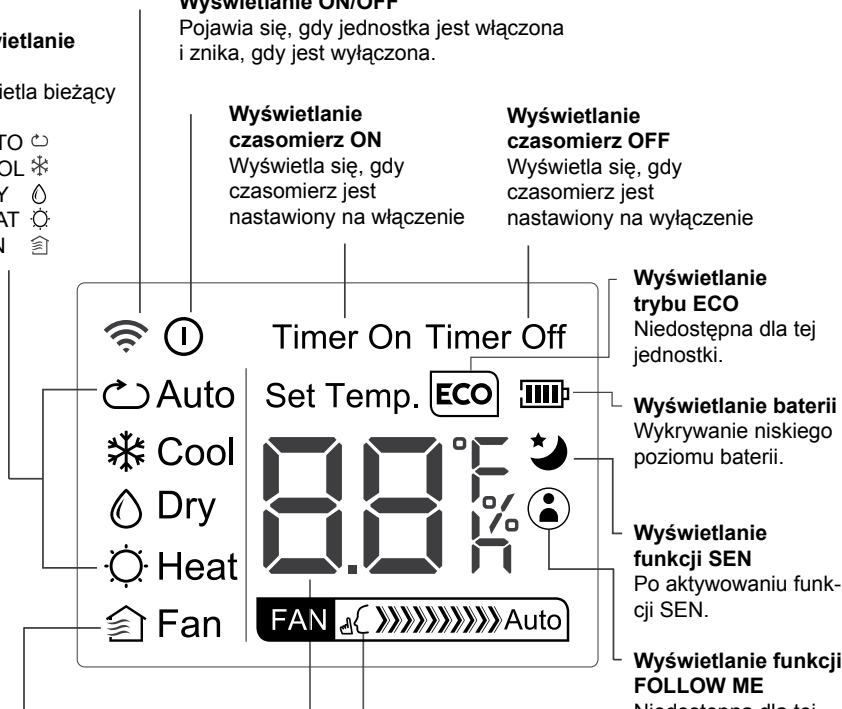

## Jak korzystać z podstawowych funkcji

Przed użyciem nowego klimatyzatora należy zapoznać się z obsługą pilota zdalnego sterowania. Poniżej zamieszczono zwięzłą instrukcję obsługi samego pilota. Instrukcje dotyczące obsługi klimatyzatora znajdują się w dziale Jak korzystać z podstawowych funkcji?

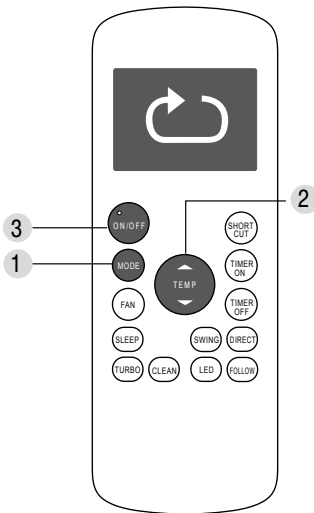

### Nastawianie temperatury

Zakres temperatury roboczej dla jednostek to 17-30°C. Można zwiększać lub zmniejszać temperaturę skokowo o 1°C.

### Tryb AUTOMATYCZNY

W trybie AUTOMATYCZNYM, jednostka automatycznie wybierze tryb CHŁODZENIA, WENTYLACJI, OGRZEWANIA lub OSUSZANIA na podstawie ustawionej temperatury.


1. Wcisnąć przycisk MODE [TRYB] w celu wybrania trybu automatycznego.
2. Nastawić żądaną temperaturę korzystając z przycisku Temp ▲ lub Temp ▼.
3. Wcisnąć przycisk ON/OFF w celu włączenia jednostki.

### **1 UWAGA**


*PRĘDKOŚĆ OBROTOWĄ WENTYLATORA można nastawić w trybie automatycznym.*

### Tryb CHŁODZENIA

1. Nacisnąć przycisk TRYB [MODE] w celu wybrania trybu CHŁODZENIA.
2. Nastawić żądaną temperaturę korzystając z przycisku Temp ▲ lub Temp ▼.
3. Wcisnąć przycisk ON/OFF w celu włączenia jednostki.

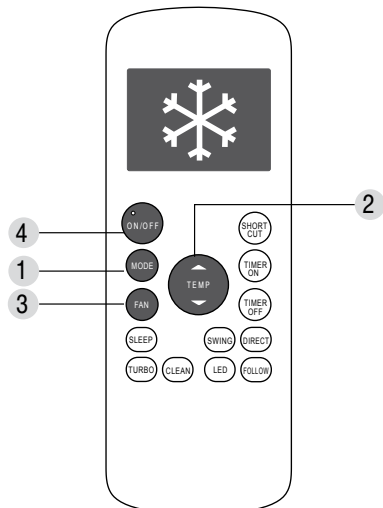

## Jak korzystać z podstawowych funkcji

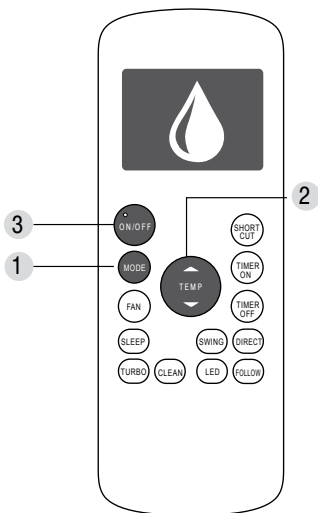

### **Tryb OSUSZENIA (osuszanie)**

1. Nacisnąć przycisk TRYB [MODE] w celu wybrania trybu OSUSZANIA..
2. Nastawić żądaną temperaturę korzystając z przycisku Temp▲ lub Temp▼.
3. Wcisnąć przycisk ON/OFF w celu włączenia jednostki.

#### **UWAGA**


*PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WENTYLATORA nie można zmieniać w trybie OSUSZENIA.*

### **Działanie WENTYLATORA**

1. Nacisnąć przycisk TRYB [MODE] w celu wybrania trybu WENTYLACJI.
2. Nacisnąć przycisk WENTYLATOR [FAN], aby wybrać prędkość obrotów wentylatora: AUTO, NISKA, ŚREDNIĄ lub WYSOKĄ.
3. Wcisnąć przycisk ON/OFF w celu włączenia jednostki.


#### **UWAGA**

*Nie można nastawiać temperatury w trybie WENTYLACJI. W przypadku nastawienia, na ekranie wyświetlacza pilota nie pojawi się temperatura.*

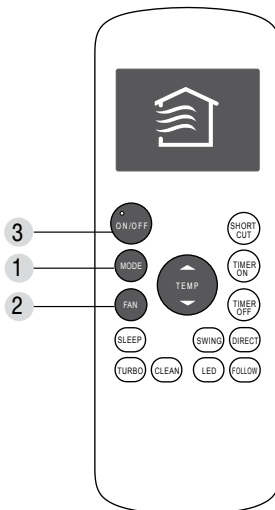



## Jak korzystać z podstawowych funkcji

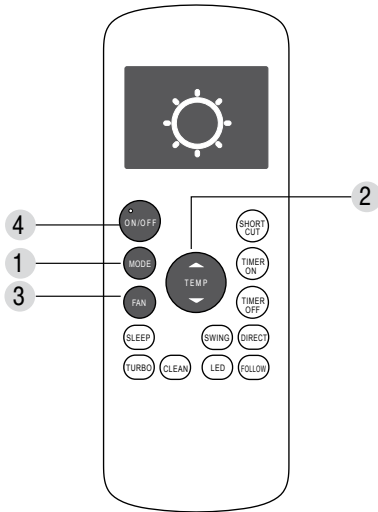

### Tryb OGRZEWANIA

1. Nacisnąć przycisk TRYB [MODE] w celu wybrania trybu OGRZEWANIA.
2. Nastawić żądaną temperaturę korzystając z przycisku Temp ▲ lub Temp ▼.
3. Nacisnąć przycisk WENTYLATOR [FAN], aby wybrać prędkość obrotów wentylatora: AUTO, NISKA, ŚREDNIA lub WYSOKĄ.
4. Wcisnąć przycisk ON/OFF w celu włączenia jednostki.

### ⓘ UWAGA

Spadek temperatury na zewnątrz może mieć negatywny wpływ na działanie funkcji OGRZEWANIA w Państwa jednostce. W takich przypadkach zalecamy korzystanie z klimatyzatora razem z innymi urządzeniami grzewczymi.

## **Nastawianie funkcji CZASOMIERZA**

Państwa klimatyzator posiada dwie funkcje związane z czasem:

**CZASOMIERZ WŁ.** [TIMER ON] – nastawia ilość czasu, po których jednostka włączy się automatycznie.

**CZASOMIERZ WYŁ.** [TIMER OFF] – nastawia ilość czasu, po których jednostka wyłączy się automatycznie.

### **Funkcja CZASOMIERZ WŁĄCZONY** **[TIMER ON]**

Funkcja TIMER ON pozwala na nastawienie okresu czasu, po którym jednostka włączy się automatycznie, np. kiedy wrócić Państwo z pracy.


1. Nacisnąć przycisk TIMER ON. Na wyświetlaczu pojawi się domyślnie ostatni nastawiony okres czasu oraz „h” (wskazujące godziny).

#### **ⓘ UWAGA**

*Liczba ta wskazuje okres czasu po bieżącym czasie, w którym jednostka ma się włączyć zgodnie z Państwa żądaniem.*

*Np., jeśli nastawi Państwo TIMER ON na 2 godz., na wyświetlaczu pojawi się „2.0 h”, a jednostka włączy się za 2 godz.*

2. Nacisnąć przycisk TIMER ON kilka razy, aby nastawić żądany czas włączenia się jednostki.
3. Odczekać 2 sekundy, po czym funkcja TIMER ON zostanie aktywowana. Na ekranie wyświetlacza ponownie pojawi się temperatura.

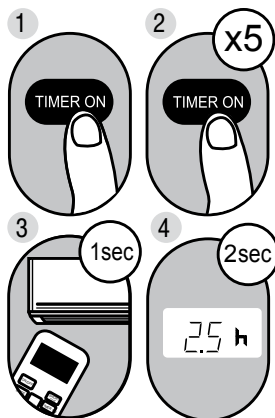

#### **Przykład:**

*Nastawianie jednostki na włączenie po 2,5 godziny.*

## **Funkcja CZASOMIERZ WYŁĄCZONY** **[TIMER OFF]**

Funkcja TIMER OFF pozwala na nastawienie okresu czasu, po którym jednostka wyłączy się automatycznie, np. kiedy wstajemy rano.


1. Nacisnąć przycisk TIMER OFF. Na wyświetlaczu pojawi się domyślnie ostatni nastawiony okres czasu oraz „h” (wskazujące godziny).

### **ⓘ UWAGA**

Liczba ta wskazuje okres czasu po bieżącym czasie, w którym jednostka ma się wyłączyć zgodnie z Państwa żądaniem.

Np., jeśli nastawią Państwo TIMER OFF na 2 godz., na wyświetlaczu pojawi się „2.0 h”, a jednostka wyłączy się po 2 godzinach.

2. Nacisnąć przycisk TIMER OFF kilka razy, aby nastawić żądany czas wyłączenia się jednostki.
3. Odczekać 2 sekundy, po czym funkcja TIMER OFF zostanie aktywowana. Na ekranie wyświetlacza ponownie pojawi się temperatura.

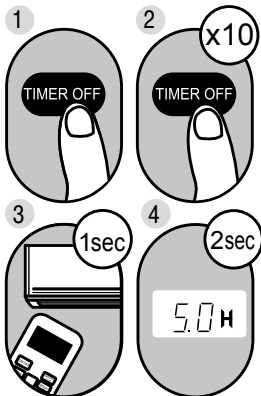


### **Przykład:**

Nastawianie jednostki na wyłączenie po 5 godzinach.

### **ⓘ UWAGA**

Przy nastawianiu funkcji TIMER ON lub TIMER OFF do 10 godzin, czas będzie stopniowo zwiększany o 30 minut za każdym naciśnięciem. Po 10 godzinach i do 24 godzin, czas będzie wzrastał stopniowo o 1 godzinę. Po 24 godzinach czasomierz powróci do wartości zerowej. Można wyłączyć którąkolwiek z funkcji poprzez nastawienie czasomierza na „0,0 h”.

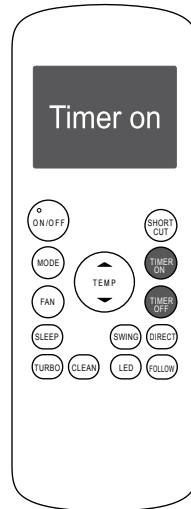


Naciskać przez cały czas przycisk TIMER ON lub TIMER OFF aż do uzyskania żądanej godziny.

## **Jednoczesne nastawianie funkcji TIMER ON i TIMER OFF**

Należy pamiętać, że okresy czasu nastawiane w obu funkcjach dotyczą godzin następujących po obecnym czasie. Na przykład, gdy obecnie jest godzina 13:00 i chcą Państwo nastawić jednostkę na automatycznie włączenie się o godz. 19:00. Jednostka ma działać przez 2 godziny, a następnie automatycznie wyłączyć się o 21:00.


Należy wykonać następujące czynności:

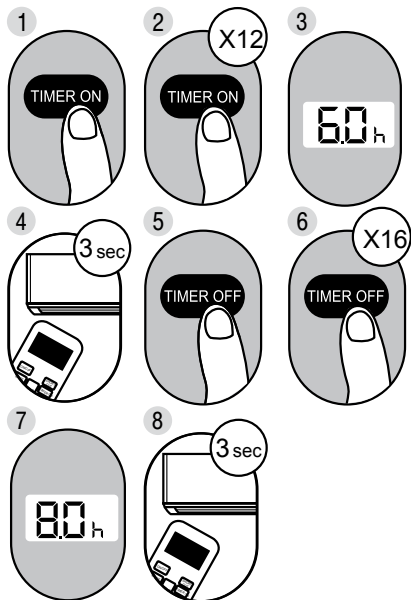

### **Przykład:**

Nastawianie jednostki na włączenie po 6 godzinach, działanie przez 2 godziny i następnie wyłączenie (patrz rysunek poniżej).

Wyświetlacz pilota



Czasomierz jest nastawiony na włączenie po 6 godz. od obecnej godz.

Czasomierz jest nastawiony na wyłączenie po 8 godz. od obecnej godz.



## Jak korzystać z zaawansowanych funkcji

### Funkcja SNU

Funkcja SNU jest stosowana do zmniejszenia zużycia energii podczas snu (i nie jest potrzebna taka sama nastawa temperatury, aby czuć się komfortowo). Funkcję tę można aktywować jedynie za pomocą pilota.

#### ⓘ UWAGA

Funkcja SNU nie jest dostępna w trybie WENTYLATORA ani OSUSZANIA.

### Funkcja TURBO

Funkcja TURBO zwiększa wydajność jednostki tak, aby mogła osiągnąć bieżącą temperaturę w najkrótszym możliwym czasie.

- Po naciśnięciu przycisku TURBO w trybie CHŁODZENIA, z jednostki wydostanie się podmuch zimnego powietrza o największej sile nastawiając proces chłodzenia na szybki rozruch.
- Po naciśnięciu przycisku TURBO w trybie OGRZEWANIA, w przypadku jednostek z elementami ogrzewania elektrycznego, grzejnik elektryczny zostanie aktywowany i doprowadzi proces ogrzewania do szybkiego rozruchu.

### Funkcja SAMOCZYSZCZENIA

Bakterie przenoszone w powietrzu mogą rozmnażać się w wilgoci wokół wymienników ciepła jednostki. Przy regularnym używaniu, większość tej wilgoci wyparowuje. Po naciśnięciu przycisku SELF CLEAN, jednostka wyczyści się automatycznie. Cykl czyszczenia trwa 30 minut, po czym jednostka wyłączy się automatycznie. Naciśnięcie przycisku SELF CLEAN w połowie cyklu spowoduje odwołanie czynności i wyłączenie jednostki.

Z funkcji SELF CLEAN można korzystać tak często, jak chcemy.


#### ⓘ UWAGA

Funkcję można aktywować wyłącznie w trybie CHŁODZENIA lub OSUSZANIA.

### Funkcja NA SKRÓTY

Stosowana do przywracania bieżących ustawień lub wznawiania poprzednich ustawień.

- Nacisnąć przycisk, gdy pilot jest włączony, a system automatycznie powróci do poprzednich ustawień, w tym, trybu działania, nastawy temperatury, poziomu prędkości obrotów wentylatora i funkcji snu (jeśli została aktywowana).
- Jeśli przycisk będzie naciśnięty dłużej niż 2 sekundy, system automatycznie przywróci bieżące nastawy działania, w tym, trybu działania, nastawy temperatury, poziomu prędkości obrotów wentylatora i funkcji snu (jeśli została aktywowana).

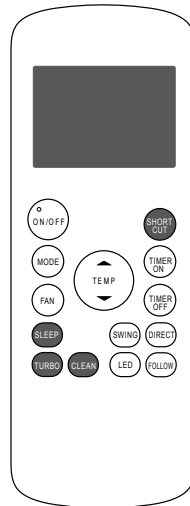


Model: RG57A1(B)/BGEF, RG57B (B)/BGE, RG57K7(B)/BGEF

#### ⓘ UWAGA

Przyciski CLEAN i FOLLOW nie występują w modelu RG57B(B)/BGE. Przycisk DIRECT nie występuje w modelu RG57K7(B)/BGE.

## Jak korzystać z zaawansowanych funkcji

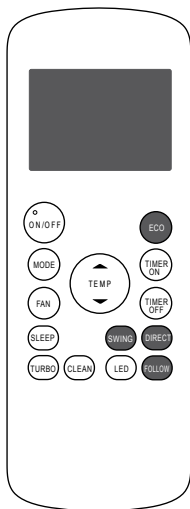

### **Funkcja FOLLOW ME**

Funkcja FOLLOW ME umożliwia pilotowi pomiar temperatury w bieżącej lokalizacji. Przy stosowaniu trybu AUTO, CHŁODZENIA lub OGRZEWANIA, pomiar temperatury otoczenia za pomocą pilota (zamiast przez samą jednostkę) umożliwi klimatyzatorowi zoptymalizowanie temperatury wokół Państwa oraz zapewnienie maksymalnego komfortu.

1. Nacisnąć przycisk FOLLOW ME w celu aktywowania funkcji. Pilot będzie wysyłał sygnał temperatury do jednostki wewnętrznej co trzy minuty.
2. Nacisnąć przycisk FOLLOW ME ponownie w celu wyłączenia funkcji.

### **Funkcja ECO**

Stosowana do uruchamiania trybu energooszczędnego. Nacisnąć przycisk w trybie chłodzenia, a pilot wyreguluje temperaturę automatycznie do 24°C, prędkość obrotów wentylatora w trybie automatycznym w celu zaoszczędzenia energii (lecz jedynie, gdy nastawiona temperatura nie przekracza 24°C). Jeśli nastawiona temperatura przekracza 24°C, nacisnąć przycisk ECO, a prędkość obrotów wentylatora przejdzie w tryb automatyczny, a nastawiona temperatura nie zmieni się.

#### **UWAGA**

- Naciśnięcie przycisku ECO, zmiana trybu lub wyregulowanie nastawionej temperatury na mniejszą niż 24°C, spowoduje zatrzymanie działania funkcji ECO.
- W trybie ECO nastawiona temperatura powinna wynosić 24°C lub więcej. Może to skutkować niedostatecznym chłodzeniem. W przypadku braku komfortu, nacisnąć ponownie przycisk ECO w celu zatrzymania funkcji.

### **Funkcja SWING**

#### **Stosowana do Przycisk Swing**

Stosowany do zatrzymywania lub uruchamiania funkcji Auto Swing nawiewnika poziomego.

### **Przycisk DIRECT**

(nie ma zastosowania do modelu RG57K7(B)/BGEF). Stosowany do nastawieniażądanego przepływu powietrza w górę/w dół. Za każdym naciśnięciem przycisku kąt nawiewnika zmienia się o 6 stopni.

Producent zastrzega sobie prawo do udoskonalenia produktu i jego specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.